



Ajuntament de Banyalbufar

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES (FOGAIBA)

Subvencions per a inversions forestals no productives en prevenció de danys forestals

Explicació a l'apartat :

Faixa de prevenció d'incendis forestals

Els treballs que es preveuen dins aquest tipus d'actuació són:

- a) Eixermar la vegetació arbustiva mantenint clapes arbustives de petites dimensions (<5 m²) i amb una alçària no superior a 1,50 metres. Aquestes clapes han d'estar distribuïdes uniformement per la superfície tractada. S'ha de mantenir una separació entre les clapes d'entre 1 i 4 metres.
- b) Tala d'arbrat (si escau), de manera que les capçades dels arbres romanents quedin separades un mínim de 3 metres.
- c) Poda dels arbres que s'han deixat en peu fins a una alçària de 3 metres o fins a un terç de la seva alçària.
- d) Recollida i eliminació de restes a través de la crema controlada, la trituració o l'estellat, o bé l'extracció de les restes generades a més de 50 metres del terreny forestal.

Punt per tenir en compte :

En aquest apartat, les zones d'interfície urbà-forestal, IUF, están contemplades . Ara bé, no té la consideració de parcel·la forestal. D'acord amb la Llei 3/2019, la IUF, pot comprendre terrenys forestals, els seus voltants i terrenys que confronten amb aquests.


Per una banda, la part de parcel·la forestal, situada dins una zona d'IUF, pot ser objecte de l'ajuda, sempre que compleixi la resta de requisits establerts en la convocatòria.

Ara bé, la parcel·la no forestal, situada dins una zona d'IUF, no és motiu suficient , per sí mateix, per complir el requisit de beneficiari.

Recordar que per aquesta convocatòria, pot ser beneficiari, qui sigui propietari de parcel·la forestal o titular d'una explotació REA que inclogui parcel·la forestal .Les parcel·les han de situar-se a la zona de risc d'incendi alt, molt alt o extremadament alt.

Índex de consolidació Urbà-forestal d'Es Port des Canonge

Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals del T.M. de Banyalbufar

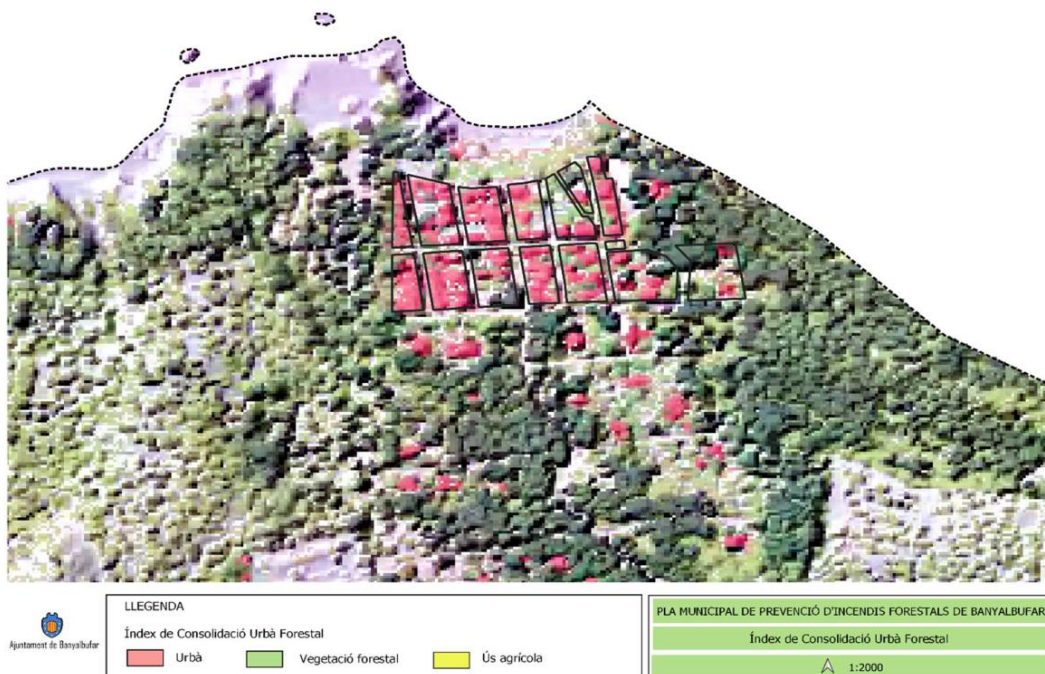

INSTRUCCIONS

Per determinar les característiques específiques de les franges de seguretat i altres mesures d'autoprotecció en zones d'interfície urbà-forestal:

1. Mesures de seguretat.

1.1. Franja exterior perimetral de seguretat de 30 metres

S'adequarà una franja de **30metres** d'amplada mínima a partir del límit construït dels habitatges sense acumulacions de combustible vegetal, amb un tractament especial de les plantes (desbrossament, aclarides i podes) amb la finalitat de trencar la continuïtat vertical i horitzontal de la vegetació i així impedir o dificultar el pas del foc. Resulta necessari gestionar activament i reduir el combustible vegetal, però no hi ha en cap cas la necessitat d'eliminar la totalitat de la vegetació arbòria/arbustiva al voltant del volumedificat.

Característiques de la franja de seguretat:

Arbrat:

- Distància mínima entre copes de **3 m**.
- Distància mínima de les copes a l'habitatge de **3m**.
- Poda de peus arboris adults a una alçada mínima de **3 m** de terra.

Matolls:

- Cobertura arbustiva inferior al **30%**
- No hi haurà peus arbustius a menys de **3 m** de l'habitatge

Restes vegetals:

- S'hauran de retirar o tractar les restes vegetals en un termini màxim de **20 dies** des de la seva generació.
- Com a tractament, s'afavorirà la trituració de les restes vegetals, en comptes de la seva crema.

Es prioritzarà l'eliminació o reducció de les espècies més inflamables. En tots els casos **es respectaran les espècies vegetals amenaçades** especificades en la normativa vigent.

Aquesta franja permet, en cas d'incendi forestal, que el seu front redueixi la intensitat i velocitat en la seva propagació cap a l'habitatge, minimitzant les probabilitats de que aquest sigui afectat, especialment per la radiació de les flames que puguin cremar el combustible forestal de l'àrea propera.

La ubicació dels habitatges de **nova construcció** serà, sempre que sigui possible, a més de **30 m** de zona forestal. En tot cas, s'haurà d'assegurar que l'emplaçament de la casa permeti l'adequació d'una franja de seguretat.

1.2. Accessos

Caldrà mantenir, a les **Zones d'alt Risc d'incendi forestal**, consultable a <https://ideib.caib.es/visor> i a banda i banda dels vials d'accés a l'habitatge, franges longitudinals de seguretat de **10 m** d'amplada mínima amb les característiques descrites en l'apartat anterior. Per a la resta de camins en zona forestal, la franja serà d'almenys el **10 %** de l'amplada de la via, i han de tenir com a mínim **1 m**, comptador des de cadascun dels límits exteriors.

Així mateix, la **zona edificada** ha de disposar preferentment de dues vies d'accés alternatives. Quan no es pugui disposar de les dues vies alternatives, si l'accés únic supera els **20 metres** de llargada en terreny forestal, aquest haurà de finalitzar en un **cul de sac** de forma circular de **12.50m** de radi o en un espai suficient per maniobrar en cas d'emergència. L'accés ha de tenir unes dimensions d'una amplada mínima lliure del vial de **3.5m**.

En cas d'incendi forestal, aquestes tasques facilitaran l'accés a l'habitatge, tant per a la seva defensa, com per a la seva possible evacuació.

Durant l'època de perill d'incendis, i, en qualsevol cas, quan hi hagi una emergència, ha d'estar garantit el normal desenvolupament de la servitud d'ús

per part dels serveis de prevenció i extinció d'incendis, prevista en l'article 48.6 de la Llei 43/2003 de Forests.

1.3 Punts d'aigua


Si l'habitatge s'ubica en una **Zona d'Alt Risc d'incendi forestal** (consultable a <https://ideib.caib.es/visor>), es recomana que la zona edificada compti amb almenys un punt d'aigua exterior per a la seva eficaç utilització pels serveis d'extinció d'incendis.

Els **habitatges** que disposen de **piscina**, hauran de procurar mantenir un **accés lliure d'obstacles** per als serveis d'extinció, per el seu possible ús en la recàrrega de dipòsits o protecció de l'habitatge.

Els punts d'aigua es troben principalment a les zones agrícoles. La majoria dels punts d'aigua poden tenir un us múltiple, es a dir, ser utilitzats tant per els helicòpters (H) com pels mitjans terrestres (Autobomba).

PUNTS D'AIGUA DISPONIBLE PER ALS MITJANS D'EXTINCIÓ

Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals del T.M. de Banyalbufar

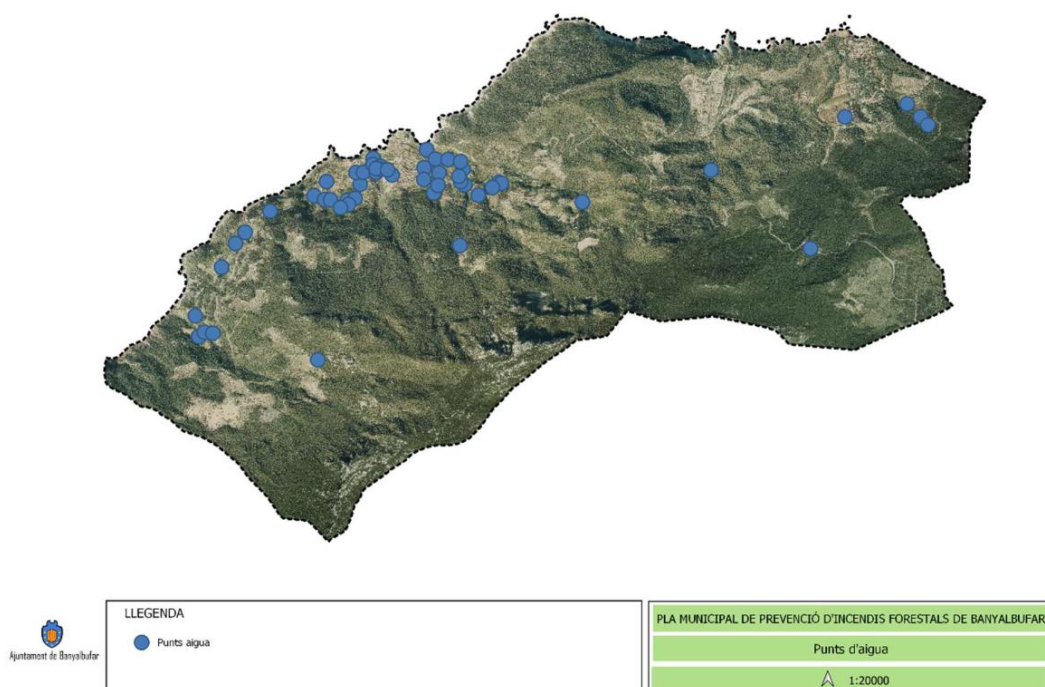

2. Manteniment de les mesures de prevenció

Totes les actuacions silvícoles hauran de tenir un manteniment periòdic per garantir el compliment de les seves funcions preventives durant tot l'any, especialment durant l'època de risc, formalment establerta des **de l'1 de maig al 15 d'octubre de cada any.**

3. Altres mesures recomanades.

- Els elements **estructurals** i els materials de la **construcció** han de ser poc combustibles i s'han de protegir aquells punts de possible entrada del foc com les finestres, protegint-les amb doble vidre i contrafinestres (persianes, per exemple).
- **Les teulades i canals** s'han de mantenir lliures de restes vegetals i materials inflamables.
- **Les xemeneies** han de comptar amb mata guspies i preferentment estaran protegides amb una malla metàl·lica de diàmetre de llum inferior a 1 cm.
- A l'entorn de l'edificació, **els elements combustibles**, com acumulacions de llenya o mobiliari de jardí, han d'estar separats d'aquesta i s'ha d'evitar la utilització de materials que cremin fàcilment. No han d'emmagatzemar-se al costat de les façanes o sota porxos inflamables.
- **Les tanques** de les parcel·les han de ser de materials poc inflamables.
- **Els tancs de combustible** es situaran a llocs i entorns segurs per no comprometre la casa ni la vegetació del seu voltant.
- **Les torradores** estaran allunyades de la vegetació, seran tapades en caseta d'obra i xemeneia protegida i tindran un punt d'aigua a prop. Disposaran en el seu entorn d'un lloc estanc per a la recollida de cendres.
- **Les bardisses** han d'estar separades de la construcció i s'han d'utilitzar espècies poc inflamables així com a la resta de vegetació de jardí, que es dissenyarà i mantindrà per a que pugui actuar com una barrera de protecció. S'evitarà l'ús d'espècies vegetals invasores.
- En cas que hi hagi **zona agrícola** al voltant de la construcció, aquesta es mantindrà llaurada almenys durant l'època d'alt risc com a mesura de prevenció d'incendis.
- Sempre i quan sigui possible, **les piscines** estaran distanciades de les edificacions a una distància mínima de **50 m**, amb una franja al seu voltant de **25m** lliure de vegetació (arbrada), per facilitar la càrrega d'aigua dels mitjans aeris d'extinció.

El **compliment** d'aquestes mesures és imprescindible per garantir la màxima seguretat possible als residents dels habitatges situats en interfície urbà-forestal i per a la protecció dels seus propis béns, ja que permet en cas d'un incendi una molt més eficaç tasca dels serveis d'extinció, al mateix temps que disminueix el risc de generació o propagació d'un foc des de l'entorn construït cap al terreny forestal que envolta, prevenint i evitant la destrucció del medi natural.

Enfront del perill d'incendis forestal, és **responsabilitat** directa de cada titular d'habitatge situat en interfície urbà-forestal, garantir la seva seguretat, la de la seva família o la dels residents que es puguin allotjar en la mateixa.